



MERCEDES-BENZ  
Gesellschaft  
Hamburg

# Bauanweisung u. Lieferumfang

Benennung: für nachträglichen Gebläseeinbau Zeichnung

in Heizung und Lüftung

12 136 000 00 83


Gültig für Typ: 170 S JL-CA-CB

Nummer

1137 - 136

Blatt: 1-2 / D 13

Ersatz für Ausgabe vom:

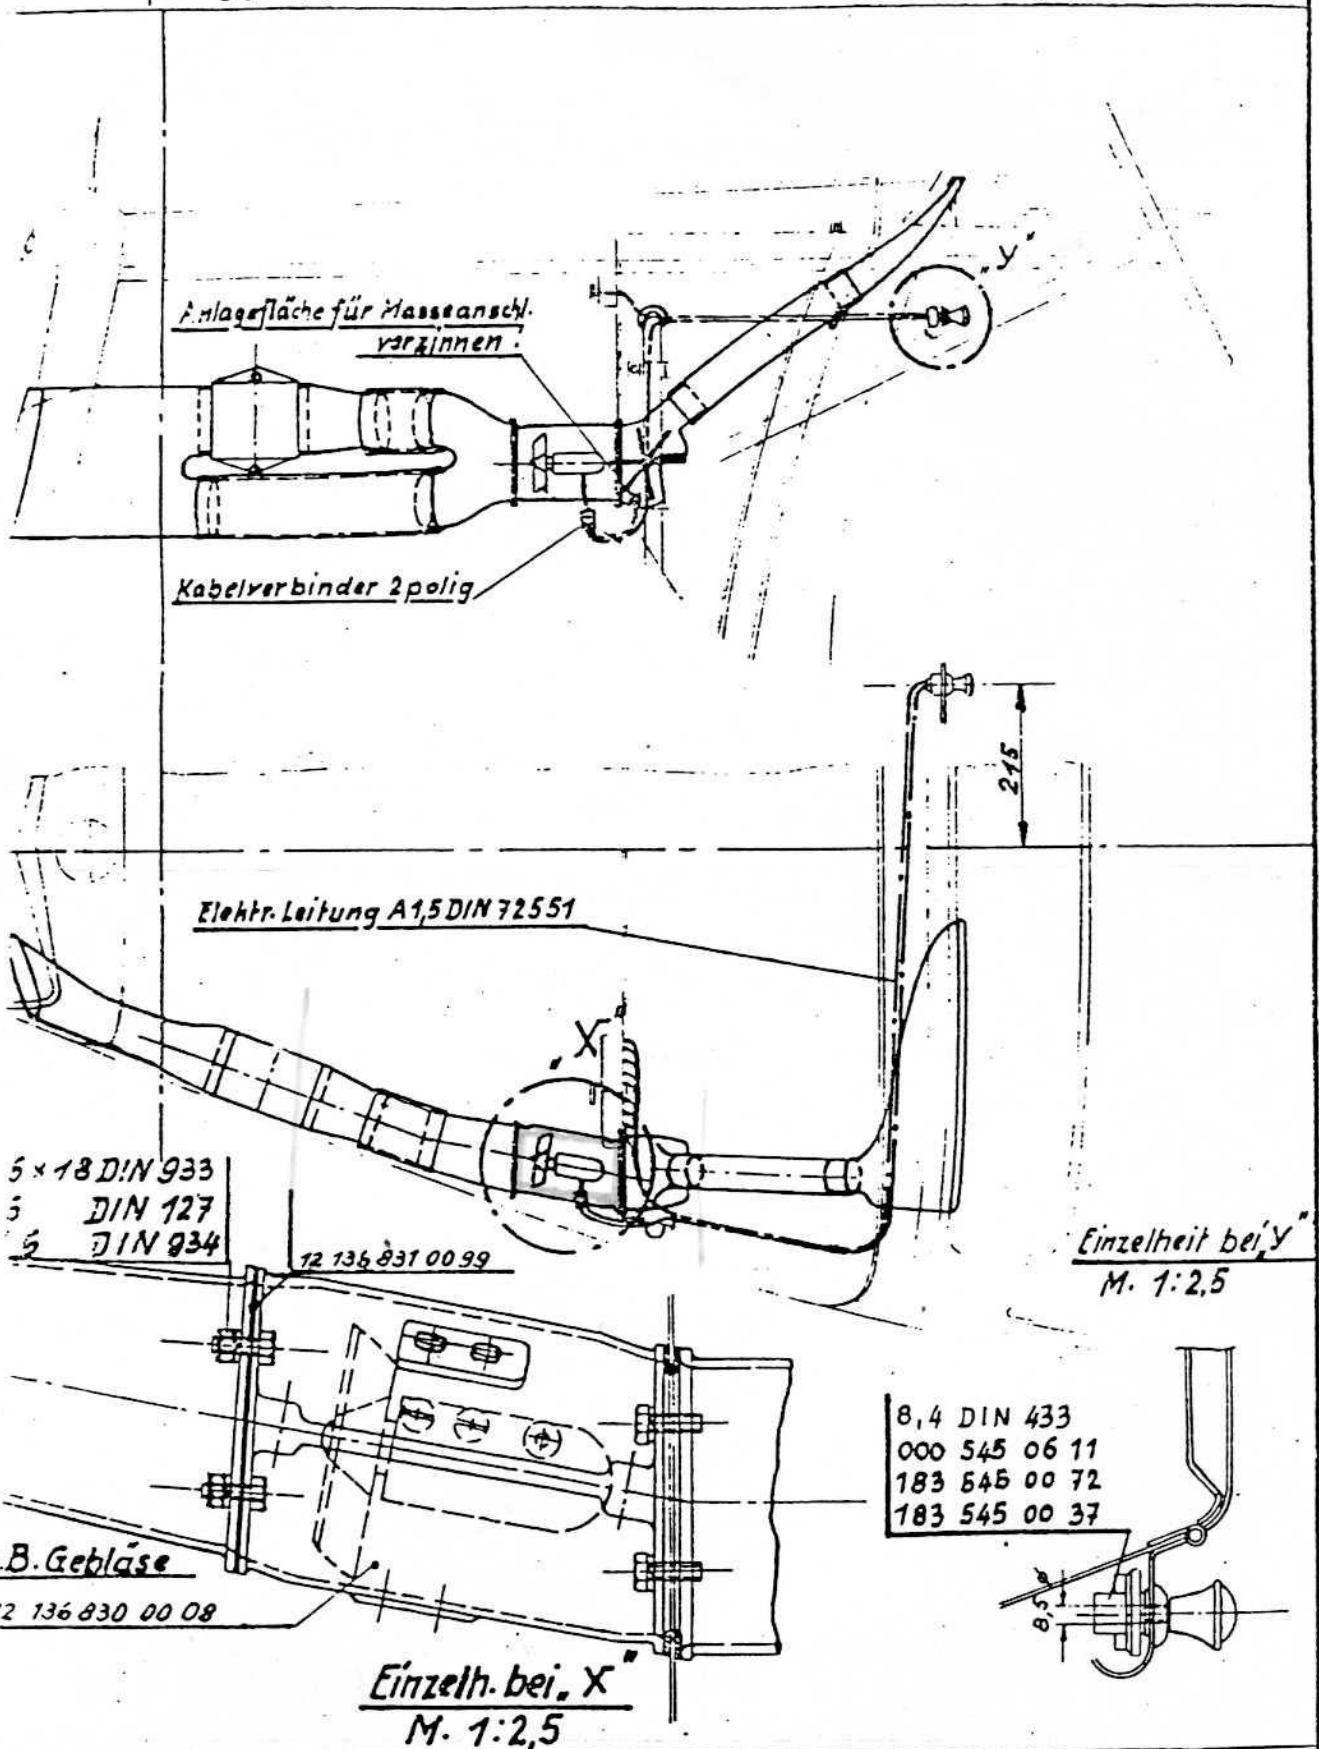

			Name	Konstrukt.-Büro
gefertigt:			J. Kai	P. W.
geprüft:			P.	Ausgabe-Datum
gezeichnet:				23.2.51

Änderungen

Tag

Name

ENZ "n"	<b>Bauanweisung u. Lieferumfang</b>		Nummer: 14
	Benennung: für nachträglichen Gebläseeinbau in Heizung und Lüftung		Zeichnungs-Nr. 1137 - 136
	Gültig für Typ: 170 S JL-CA-CB		Blatt: 2/D 14 Ersatz für Ausgabe vom:


### Bauanweisung

- 1.) Motorhaube öffnen und Seitenteil links abnehmen.
- 2.) Bowdenzug (Draht u. Spirale) an Hosenstück u. Schalthebel für Heizung links abmontieren.
- 3.) Schlauchbänder an den Gummischläuchen für Heizung und Belüftung lösen und Schläuche abnehmen.
- 4.) Hosenstück am Vorbau ebenfalls lösen und an dessen Stelle Gebläse für Heizung und Belüftung montieren.
- 5.) Hosenstück mittels Sechskantschrauben M 6 x 18 DIN 933 vor das Gebläse montieren. Abdichtungsgummi 12 136 831 00 99 beilegen. (Siehe Einzelheit bei "x")
- 6.) Gummischläuche für Heizung und Belüftung um ca. 140 mm abschneiden und wieder anmontieren.
- 7.) Rohrschelle vom Hauptkabelsatz am Vorbau unten lösen u. Anlagefläche für Masseanschluß versinnen.
- 8.) Krallenkabelschuh mit Massekabel verlöten.
- 9.) Massekabel anschließen und Elektr. Leitung entlang dem Hauptkabelsatz am Vorbau verlegen.
- 10.) Befestigungsloch 8,5  $\phi$  für Schubschalter in der Schalttafel nach den angegebenen Maßen bohren, Schubschalter anschließen und einmontieren.
- 11.) Kabelverbinder montieren und Elektr. Leitung auf Sicherung 3 (Leitung 15-54 Kraftstoffuhr) anschließen.
- 12.) Neuen längeren Bowdenzug (Draht und Spirale) an Hosenstück und Schalthebel für Heizung und Lüftung einschieben und anmontieren.
- 13.) Gebläse einschalten und Gesamtanschluß überprüfen.

### Lieferumfang

- |      |         |                        |   |
|------|---------|------------------------|---|
| 1.)  | 1 Stück | Gebläse                | 12 136 830 00 08                                |
| 2.)  | 1 "     | Kabelverbinder 2 polig |   |
| 3.)  | 1 "     | Krallenkabelschuh      | 000 546 29 40 (33 40 kZ)                        |
| 4.)  | 1 "     | Isolierschlauch        | B 6 x 7,2 sw DIN 40620-300 lg.                  |
| 5.)  | 1 "     | Elektr. Leitung        | A 1,5 DIN 72551 - 3000 lang                     |
| 6.)  | 1 "     | Schubschalter          | 000 545 06 11                                   |
| 7.)  | 1 "     | Rosette                | 183 545 00 72                                   |
| 8.)  | 1 "     | Knopf                  | 183 545 00 37                                   |
| 9.)  | 1 "     | Unterlagscheibe        | 8,4 DIN 433 St.                                 |
| 10.) | 1 "     | Draht (f. Bowdenzug)   | 1,25 $\phi$ 220-245 kg mm <sup>2</sup> 955 lang |
| 11.) | 1 "     | Drahtspirale           | 000 988 01 72 - 850 lg.                         |
| 12.) | 4 "     | Sechskantschrauben     | M 6 x 18 DIN 933 m-8                            |
| 13.) | 4 "     | Federringe             | B 6 DIN 127                                     |
| 14.) | 4 "     | Sechskantmutter        | M 6 DIN 934 m-5                                 |
| 15.) | 1 "     | Abdichtungsgummi       | 12 136 831 00 99                                |

			Name	Konstrukt.-Büro
		gefertigt:		Pkw
		geprüft:		Ausgabe-Datum
Änderungen	Tag	Name	gezeichnet:	23.2.51

 <b>DAIMLER-BENZ</b> <small>Aktiengesellschaft Sindelfingen</small>	<b>Bauanweisung u. Lieferumfang</b>		<b>Nummer:</b>
	<b>Benennung:</b> für nachträglichen Gebläseeinbau in Heizung und Lüftung		<b>Zeichnungs-Nr.</b> 12 136 000 00 83
	<b>Gültig für Typ:</b> 170 S JL - CA - CB		<b>Blatt:</b> 3 / D 15 <b>Ersatz für Ausgabe vom:</b>

Bestellnummer des Gesamt- Lieferumfanges	Benennung	Liefer- werk	Kann bei Fahr- zeugabliefr. ab Werk Si. ange- baut werden	Direktbezug vom Lieferan- ten
12 136 830 90 08	Gebläse für Lüftung und Heizung für Typ 170 S	Si	ja	nein

11d. Nr.	Änderungen	Tag	Name	gefertigt	Name Br/Str.	Konstrukt.-Büro
				geprüft		
				genehmigt		
				Ausgabe-Datum 24.9.51		

Elektr. Leitung A1,5 DIN 72551

5 x 18 DIN 933

5 DIN 127

5 DIN 934

12 136 831 00 99

B. Gebläse

12 136 830 00 08

Einzelh. bei „X“

M. 1:2,5